

Superaqua 3

Ultraschallzähler für Haushalts- und Kaltwasseranwendungen

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1.	Kontakt der Organisation	3
2.	Sicherheitsvorschriften und -vorkehrungen	3
2.1.	Informationen zum Benutzerhandbuch im Zusammenhang mit rechtlichen Hinweisen	3
2.2.	Handhabung, Transport und Lagerung	4
2.3.	Entsorgungsregeln für Superaqua 3	4
3.	Technische Merkmale	5
3.1.	Metrologische Daten	5
3.2.	Abmessung	6
3.3.	Stromversorgung	6
4.	Installation und Kontrollen	7
4.1.	Installation des Superaqua 3	7
4.2.	Überprüfen Sie die korrekte Position von Superaqua 3	8
4.2.1.	Umwelt	8
4.2.2.	Installation	8
4.3.	Rückschlagventil	8
4.4.	Wartung und Reinigung	9
5.	Die Oberfläche verstehen Superaqua 3	9
5.1.	Die Frontplatte verstehen	9
5.2.	Informationen zur Bildschirmanzeige	10
5.2.1.	Displayanzeigen-Sequenz	10
5.2.2.	Display-Kenndaten	10
5.3.	Die Ereignisse auf dem LCD-Bildschirm verstehen	11
5.3.1.	LCD-Display-Symbole einstellen	11
5.3.2.	Anzeigecodes verstehen	12
6.	Kommunikationsfähigkeiten	12
7.	ParamApp® Android -Anwendung	13
7.1.	Präsentation von ParamApp®	13
7.1.1.	Funktionen	13
7.1.2.	Datalog	13
7.2.	Installation ParamApp® Android-Anwendung	13
8.	Zertifizierungen und Vorschriften	13

1. Kontakt der Organisation

Sontex France SAS
18, Avenue de l'Escadrille Normandie-Niemen, Blagnac, Occitanie, 31700
France

Telefon: +33 5 61 11 23 56
sontex@sontex.ch
www.sontex.com

Eine Vervielfältigung dieser Anleitungen oder Teile davon in welcher Form auch immer ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers verboten.

Die Abbildungen und Informationen in dieser Anleitung unterliegen technischen Änderungen, die zur Verbesserung des Produkts erforderlich sind.

2. Sicherheitsvorschriften und -vorkehrungen

2.1. Informationen zum Benutzerhandbuch im Zusammenhang mit rechtlichen Hinweisen

Dieser Leitfaden richtet sich an geschultes Fachpersonal. Aus diesem Grund sind keine grundlegenden Arbeitsschritte enthalten.

GEFAHR	
	Gefahr Diese Sicherheitswarnung weist auf ein hohes Risiko hin, das zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Massnahmen zur Vermeidung von Vorfällen
WARNUNG	
	Warnung Diese Sicherheitswarnung weist auf ein mittleres Risiko hin, das zu schweren Verletzungen führen kann. Massnahmen zur Vermeidung von Vorfällen
ACHTUNG	
	Achtung Diese Sicherheitswarnung weist auf ein geringes Risiko hin, das zu leichten Verletzungen oder mechanischen Beschädigungen führen kann. Massnahmen zur Vermeidung von Vorfällen
HINWEIS!	
	Hinweis Zeigt eine Handlung oder Massnahme an, die sich bei falscher Ausführung indirekt auf den Betrieb des Gerätes auswirken kann. Massnahmen zur Vermeidung von Fehlfunktionen
KOMMENTAR	
	Kommentar Kommentar, liefert Informationen und Empfehlungen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb. Massnahmen zur Vermeidung von Fehlfunktionen

REFERENZ

**Referenz**

Bezieht sich auf zusätzliche Quellen

2.2. Handhabung, Transport und Lagerung

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen nicht beachtet werden: massnahmen werden nicht beachtet:

- Alle Änderungen am Gerät ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers führen zum sofortigen Erlöschen der Produkthaftung und Garantie.
- Installation, Betrieb, Wartung und Ausserbetriebnahme dieses Geräts dürfen nur von geschultem Personal, von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das vom Hersteller, Betreiber oder Eigentümer der autorisierten Anlage eingewiesen wurde. Der Fachmann muss alle diese Betriebsanleitungen und Installationsanweisungen, und die darin enthaltenen Anweisungen zu den Regeln des Gesetzes, gelesen und verstanden haben.
- Überprüfen Sie alle Anschlüsse, Einstellungen und technischen Daten von Peripheriegeräten.
- Offenes Gehäuse oder Teile des Gehäuses sind völlig verboten.
- Die angegebenen Klassifizierungen für mechanische Belastungen (z.B. Druck, Temperatur, etc.) sind einzuhalten. Schutzklasse (IP) etc.) darf nicht überschritten werden.
- Betreiben Sie die Anlage nur unter den vorgegebenen Umgebungsbedingungen und Einbaulagen.
- Schützen Sie die Anlage vor Überspannung. Insbesondere wird ein elektrisches Schweißen an den zugehörigen Geräten verhindert.
- Keine der in diesem Handbuch oder in einem anderen Dokument enthaltenen Informationen entbindet den Benutzer von der Verantwortung für die Beurteilung der jeweiligen Systemkonfiguration durch den Planer in Bezug auf Funktionalität und Betriebssicherheit.
- Die örtlichen Arbeits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften sind zu beachten.

2.3. Entsorgungsregeln für Superaqua 3

WARNUNG

**Warnung**

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Die Batterie ist fest verbaut und kann nicht gewechselt werden.

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte senden Sie es zur Wiederverwertung an den Hersteller zurück.




3. Technische Merkmale

3.1 Metrologische Daten

	DN		15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25
	Gewinde		G3/4'' B	G3/4'' B	G3/4'' B	G1'' B	G1'' B	G1'' B	G1'' B	G1'' B	G1''1/4 B	G1''1/4 B	G1''1/4 B	G1''1/4 B
	Material		CW617N											
Baulänge	L	mm	110	165	170	190	105	130	165	200	260	200	175	260
Dauer- durchfluss	Q ₃	m³/h	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	10	10	10	6.3
Überlast- durchfluss	Q ₄	m³/h	3.125	3.125	3.125	5	5	5	5	5	12.5	12.5	12.5	7.9
Übergangs- durchfluss	Q ₂	L/h	8	8	8	13	13	13	13	13	32	32	32	21
Kleinster Duurchfluss	Q ₁	L/h	5	5	5	8	8	8	8	8	20	20	20	13
Anlaufs- durchfluss	Q _{START}	L/h	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	10	10	10	6
Druckverlust bei @Q ₃	ΔP	-	ΔP25					ΔP63	ΔP63	ΔP25	ΔP25		ΔP25	
Standard- Messbereich	R	-	R500											

	DN		32	40	50
	Gewinde		G1 1/2" B	G2" B	G2" 1/2 B
	Material		CW617N		
Baulänge	L	mm	260	300	300
Dauer- durchfluss	Q ₃	m³/h	10	16	25
Überlast- durchfluss	Q ₄	m³/h	12.5	20	31
Übergangs- durchfluss	Q ₂	L/h	32	51	80
Kleinster Durchfluss	Q ₁	L/h	20	32	50
Anlaufs- durchfluss	Q _{START}	L/h	10	16	25
Druckverlust bei @Q ₃	ΔP	-	ΔP25		
Standard- Messbereich	R	-	R500		

3.2. Abmessung

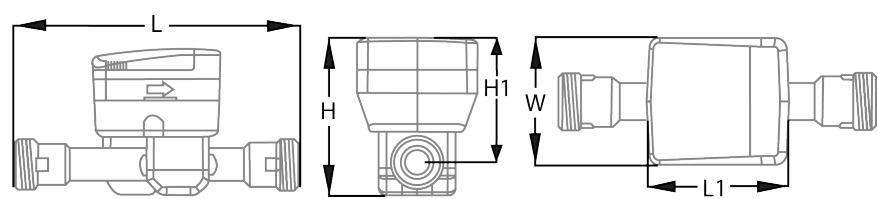

Abmessung	DN	15	20	25	32	40	50
	Gewinde	G3/4" B	G1" B	G1"1/4 B	G1" 1/2 B	G2" B	G2"1/2 B
Gewicht	kg	0.8	1	1.4	1.5	1.9	2.4
Höhe (H1)	mm	77	77	77	77	77	77
Gesamthöhe (H)	mm	98	98	98	101	107	115
Breite (W)	mm	76	76	76	76	76	76
Gehäuselänge (L1)	mm	87	87	87	87	87	87
Länge (L1)	mm	110	105	175	260	300	300
		165	130	200			
		170	165	260			
			190				
			220				

3.3. Stromversorgung

Typ	Lithiumbatterie
Lebenslang	* bis 16 Jahre

* Abhängig vom Sendeintervall des Funktelegramms, Telegrammlänge und Betriebstemperatur.

4. Installation und Kontrollen

HINWEIS!



Hinweis

Das Messgerät muss in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ISO 4064 und der EG-Baumusterprüfbescheinigung installiert werden. Medium: Wasser ohne Zusätze. Medium: Wasser ohne Zusätze.

REFERENZ




Referenz


Detaillierte Anleitungen finden Sie in der beiliegenden „Installationsanleitung“, die jeder Packung des Produktes beigelegt ist.

4.1. Installation des Superaqua 3


1. Spülen Sie die Rohre vor der Installation des Messgeräts gründlich aus.
2. Der Zähler muss so installiert werden, dass die Pfeilrichtung am Zählergehäuse der Strömungsrichtung entspricht.

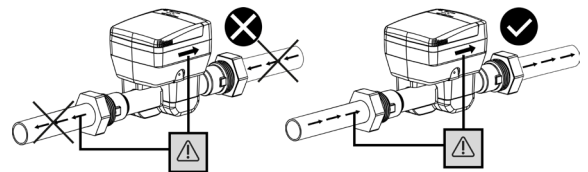

3. Alte Dichtungen entfernen und Dichtflächen reinigen. Die Installation des Messgeräts sollte nicht mit Kraft oder Druck erfolgen, stellen Sie sicher, dass das Messgerät gerade ausgerichtet ist.

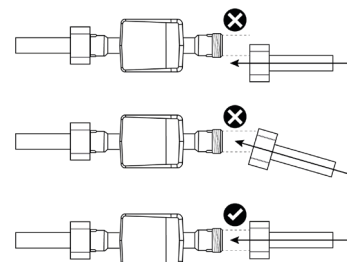

4. Alte Dichtungen entfernen und Dichtflächen reinigen.
5. Bauseitige Dichtungen müssen zweckmässig sein und den örtlichen Anforderungen und Richtlinien entsprechen. Nur die neu gelieferten Dichtungen montieren (die Dichtungen dürfen nicht in die Rohrleitung eindringen). Für Folgeschäden, die durch den Einsatz von Fremddichtungen entstehen, wie Korrosion an Dichtflächen und Gewinden, wird keine Haftung übernommen.
6. Gleichzeitig die Zählerarmaturen auf beiden Seiten manuell nach Hause schrauben und dann in entgegengesetzte Richtungen mit einem geeigneten Werkzeug (Minstdrehmoment 30 Nm, Höchstdrehmoment 50 Nm).

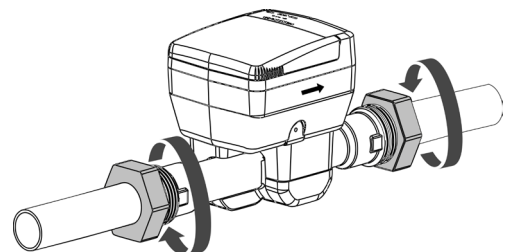

7. Füllen Sie die Rohrleitung nach Abschluss der Installation langsam mit Wasser. Vermeiden Sie die Ansammlung von Luftblasen im Messgerät während des Installationsvorgangs


4.2. Überprüfen Sie die korrekte Position von Superaqua 3

4.2.1. Umwelt


- Der *Superaqua 3* darf extreme Bedingungen nicht überschreiten: max 70° C / 158° F (nicht mehr als 2 Wochen bei 35° C / 95° F); min -20° C / -4° F (2 Wochen unter 0° C / 32° F).
- Obwohl der *Superaqua 3* IP68 ist, vermeiden Sie eine Umgebung, in der er längere oder wiederholte Zeit eintauchen.

4.2.2. Installation


- Wassertemperatur: max +50° C / +122° F; min +0.1° C / +32° F.

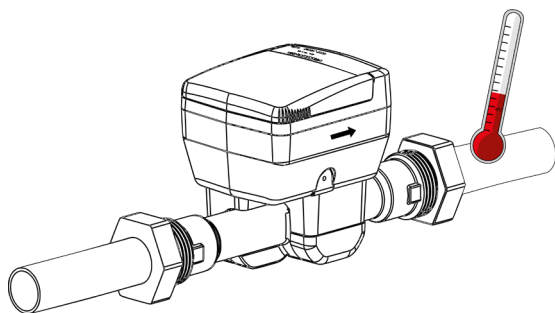

- Der Druck sollte 16 bar nicht überschreiten.

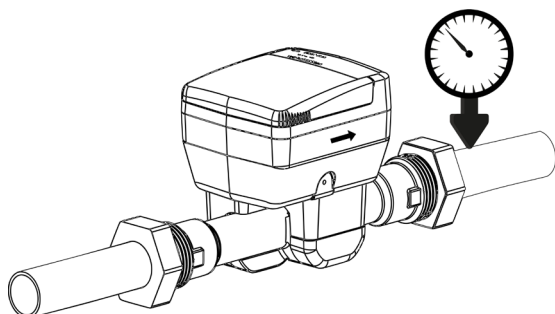


- Die korrekte Einbaulage entnehmen Sie bitte dem Pfeil auf der Seite des Zählers (Wasser muss in Pfeilrichtung fließen).

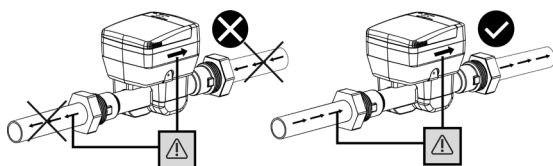

4.3. Rückschlagventil

Wassertemperatur: max +50° C / +122° F; min +0.1° C / +32° F.

Das Rückschlagventil muss am Zählerausgang montiert werden. Für DN15 ist es ausserhalb des Zählers montiert, für den anderen DN ist es innerhalb des Zählers montiert.

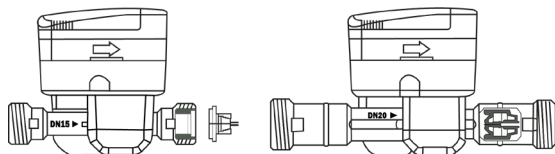

4.4. Wartung und Reinigung


ACHTUNG



Achtung
Reinigen Sie es nicht mit Lösungsmitteln oder Scheuermitteln, da diese die Kunststoffabdeckung beschädigen können. Verwenden Sie gegebenenfalls ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm.

5. Die Oberfläche verstehen Superaqua 3

5.1. Die Frontplatte verstehen

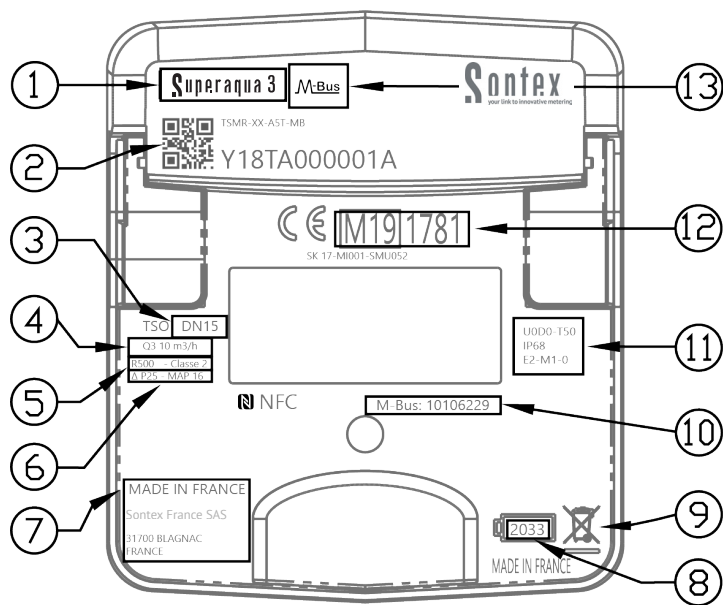

Legende der Frontplatte			
1	Bezeichnung nach MITTLERER Handelsbezeichnung CE-Kennzeichnung	8	Ablaufdatum der Batterie
2	Datenmatrix, Teilenummer, Seriennummer	9	Abfallentsorgung
3	MID Bezeichnung – Durchmesser	10	Kommunikations-ID
4	Nenndurchfluss Q ³	11	Spezifische und technische Zulassung
5	Verhältnis (Q ³ / Q ¹), Genauigkeit Klasse 2	12	CE-Kennzeichnung nach MID, Code des Zertifizierungslabors
6	Druckverlustklasse, KARTE	13	Kommunikationssystem
7	Herstelleradresse		

5.2. Informationen zur Bildschirmanzeige

5.2.1. Displayanzeigen-Sequenz

Um die vom Zähler abgelesenen Daten im Display anzuzeigen, wurden verschiedene Fenster als Funktionen angelegt, welche die zuge-ornete Systeminformation anzeigt.



Der LCD-Bildschirm ändert sich automatisch, um die folgenden Informationen anzuzeigen: Netto- oder Vorwärtsvolumen, Rück-wärtsvolumen, Durchflussrate, Ereignisse, Firmwareversion, Durchflussrichtung, Zählerzustand. Die grundlegende Anzeigesequenz wird in zwei Zyklen definiert, einem Hauptzyklus und einem Sekundärzyklus, der nach 120 Sekun-den startet.

Die grundlegende Anzeigereihenfolge:			Die zweite Sequenz des Displays alle 120s:		
LCD-Bildschirm	Beschreibung	Zeit anzeigen	LCD-Bildschirm	Beschreibung	Zeit anzeigen
	Nettovolumen	10s		Alle Segmente anzeigen EIN	2s
	Durchflussmenge	2s		Alle Segmente anzeigen AUS	2s
	Ereignisse (wenn Ereignis gesetzt ist)	2s		Anzeige Messtechnik FW version und CRC	2s
	Service (wenn Servicefehler setzen)	2s			

5.2.2. Display-Kenndaten

Anzeige	LCD 10-stellig
Einheit	m3, L, Stunde
Angezeigte Werte	Volumen, Durchfluss, Rückfluss, Displaytest, Ereignisse und Alarme Statuten, F/W-Version
Abendstunden und Alarme	Rückfluss, schwache Batterie, Leckage, Luftblasen, Rohrbruch, Frost, Hitze, trocken, über, Temperatur, Verbrauchs Überwachung

5.3. Die Ereignisse auf dem LCD-Bildschirm verstehen

5.3.1. LCD-Display-Symbole einstellen

Name	Symbol	Information
Durchflussrichtung		Der Durchfluss ist positiv.
		Der Durchfluss ist negativ.
Indexindikator		Stellen Sie ein, wenn der Bildschirm den positiven Index (Vorwärtsvolumen) anzeigt (mit oder ohne Wasser in der Leitung).
		Die Anzeige zeigt das Netto-Volumen (mit oder ohne Wasser in der Leitung).
		Stellen Sie ein, wenn der Bildschirm den negativen Index anzeigt.
Wasserdetektion		Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Messgerät Wasser erkennt.
		Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Messgerät kein Wasser erkennt.
Rückströmung		Wenn ein definiertes Volumen in die entgegengesetzte Richtung detektiert wird.
Leckage		Dieses Symbol wird angezeigt, wenn lange Zeit ein hoher Verbrauch besteht.
Ausrufezeichen		Dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein Serviceereignis oder ein Fehler auftritt.
Niedriger Batteriestand		Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Akku schwach ist.
Testmodus		Das Messgerät befindet sich im Diodentestmodus.
Leerlaufmodus		Anzeige-Segment aus.

5.3.2. Anzeigecodes verstehen

Diese Zusammenfassung zeigt alle möglichen Ereignisse, die Aufmerksamkeit durch den Benutzer erfordern.

Anzeigekürzel	Ereignisse	Bedingungen
E1	Reserviert	
E2	Luftblasen	Im Rohr wird Luft detektiert
E3	Rohrbruch	Wird eine Undichtigkeit erkannt
E4	Überlastung	Hoher momentaner Durchfluss
E5	Frost	Niedrige Wassertemperatur
E6	Hitze	Hohe Wassertemperatur
E7	Übertemperatur	Hohe Umgebungstemperatur
E8	Verbrauchs Überwachung	Wasser zirkuliert nicht mehr
S	Service	Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

HINWEIS!



Hinweis

Wenn die Fehlerbedingung nach der Löscherzögerung noch aktiv ist, wird sie nicht gelöscht.

6. Kommunikationsfähigkeiten

Der *Superaqua 3* ist in verschiedenen Kommunikationssystemen erhältlich, eine Übersicht darüber finden Sie weiter unten.

Namensrecht	Drahtlos
LW8	MultiCom: Simultan LoRaWAN EU V1.0.3 868 MHz und wM-Bus 868 MHz
LW	LoRaWAN EU 868 MHz 1.0.3
W8	wM-Bus 868 MHz
W4	wM-Bus 434 MHz

7. ParamApp® Android -Anwendung

7.1. Präsentation von ParamApp®

ParamApp® ist eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Android-Anwendung, die von Sontex Metering für die Inbetriebnahme, Konfiguration und Diagnose von intelligenten Geräten oder intelligenten Zählern direkt vor Ort mit einem Smartphone und über NFC entwickelt wurde.

7.1.1. Funktionen

Mit einer ganzen Reihe von Möglichkeiten können Sie Ihr Setup konfigurieren und diagnostizieren:

- Umbau von Funkmodulen
- Impulskonfiguration (Impulsgewicht, Impulslänge)
- Vorlesen der Veranstaltungen für Detailinspektionen vor Ort
- Einrichtung der Alarmerkennung (Schwellwertparameter, Dauer)
- Und noch vieles mehr.

7.1.2. Datalog

Aus dem Zähler können verschiedene Verlaufsdaten extrahiert werden:

- Temperatur (Minimum, Durchschnitt, Maximum)
- Durchfluss (Minimum, Durchschnitt, Maximum)
- Volumen (Minimum, Durchschnitt, Maximum)
- Ereignisse und Alarme

Und noch vieles mehr.

Die Zeitgranularität kann für eine präzise Analyse gewählt werden (stündlich, täglich, monatlich, jährlich) und Daten können im CSV-Format exportiert werden.



7.2. Installation ParamApp® Android-Anwendung

ParamApp® ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Software-Tool, das von Sontex France SAS speziell für die Inbetriebnahme entwickelt wurde. Sie ermöglicht die Installation und Konfiguration von Smart Devices oder Smart Meter direkt vor Ort. Mit einer ganzen Reihe von Möglichkeiten können Sie Ihre Live-Geräte konfigurieren und verwalten. So laden Sie unsere Anwendung herunter.

8. Zertifizierungen und Vorschriften

Zertifikate und Konformitätserklärungen sind unter:
www.sontex.com

